


Új blokk elektromos elosztó  
AX 600\*600\*210  
Kötődoboz Qv kábel részére  
AX 300\*300\*210

Kábel tálca OBO 50\*50  
Betáp kábel blokk eo-hoz H07V-K 5\*2,5 mm2  
EPH vezeték H05V-K 16 mm2

Meglévő elektromos elosztó  
PL6 3\*25A leágazás alakítandó ki  
EPH Csomópont, kötés

Iskola kazánház

Tervező:		Megrendelő	VÁC TÁVHŐ		Tervező	ZALA M	Ellenőr	KISS I.	DATE	2021 07	Tervtípus	KT-V1	Rajzszám	V-EL-A
		Létesítmény	VÁC R.M. ISKOLA Táv hőellátása		FULL FILENAME		Elektromos ellátás		REVISED	2021 07	SCALE	1: 50	PAGE	2 OF 4

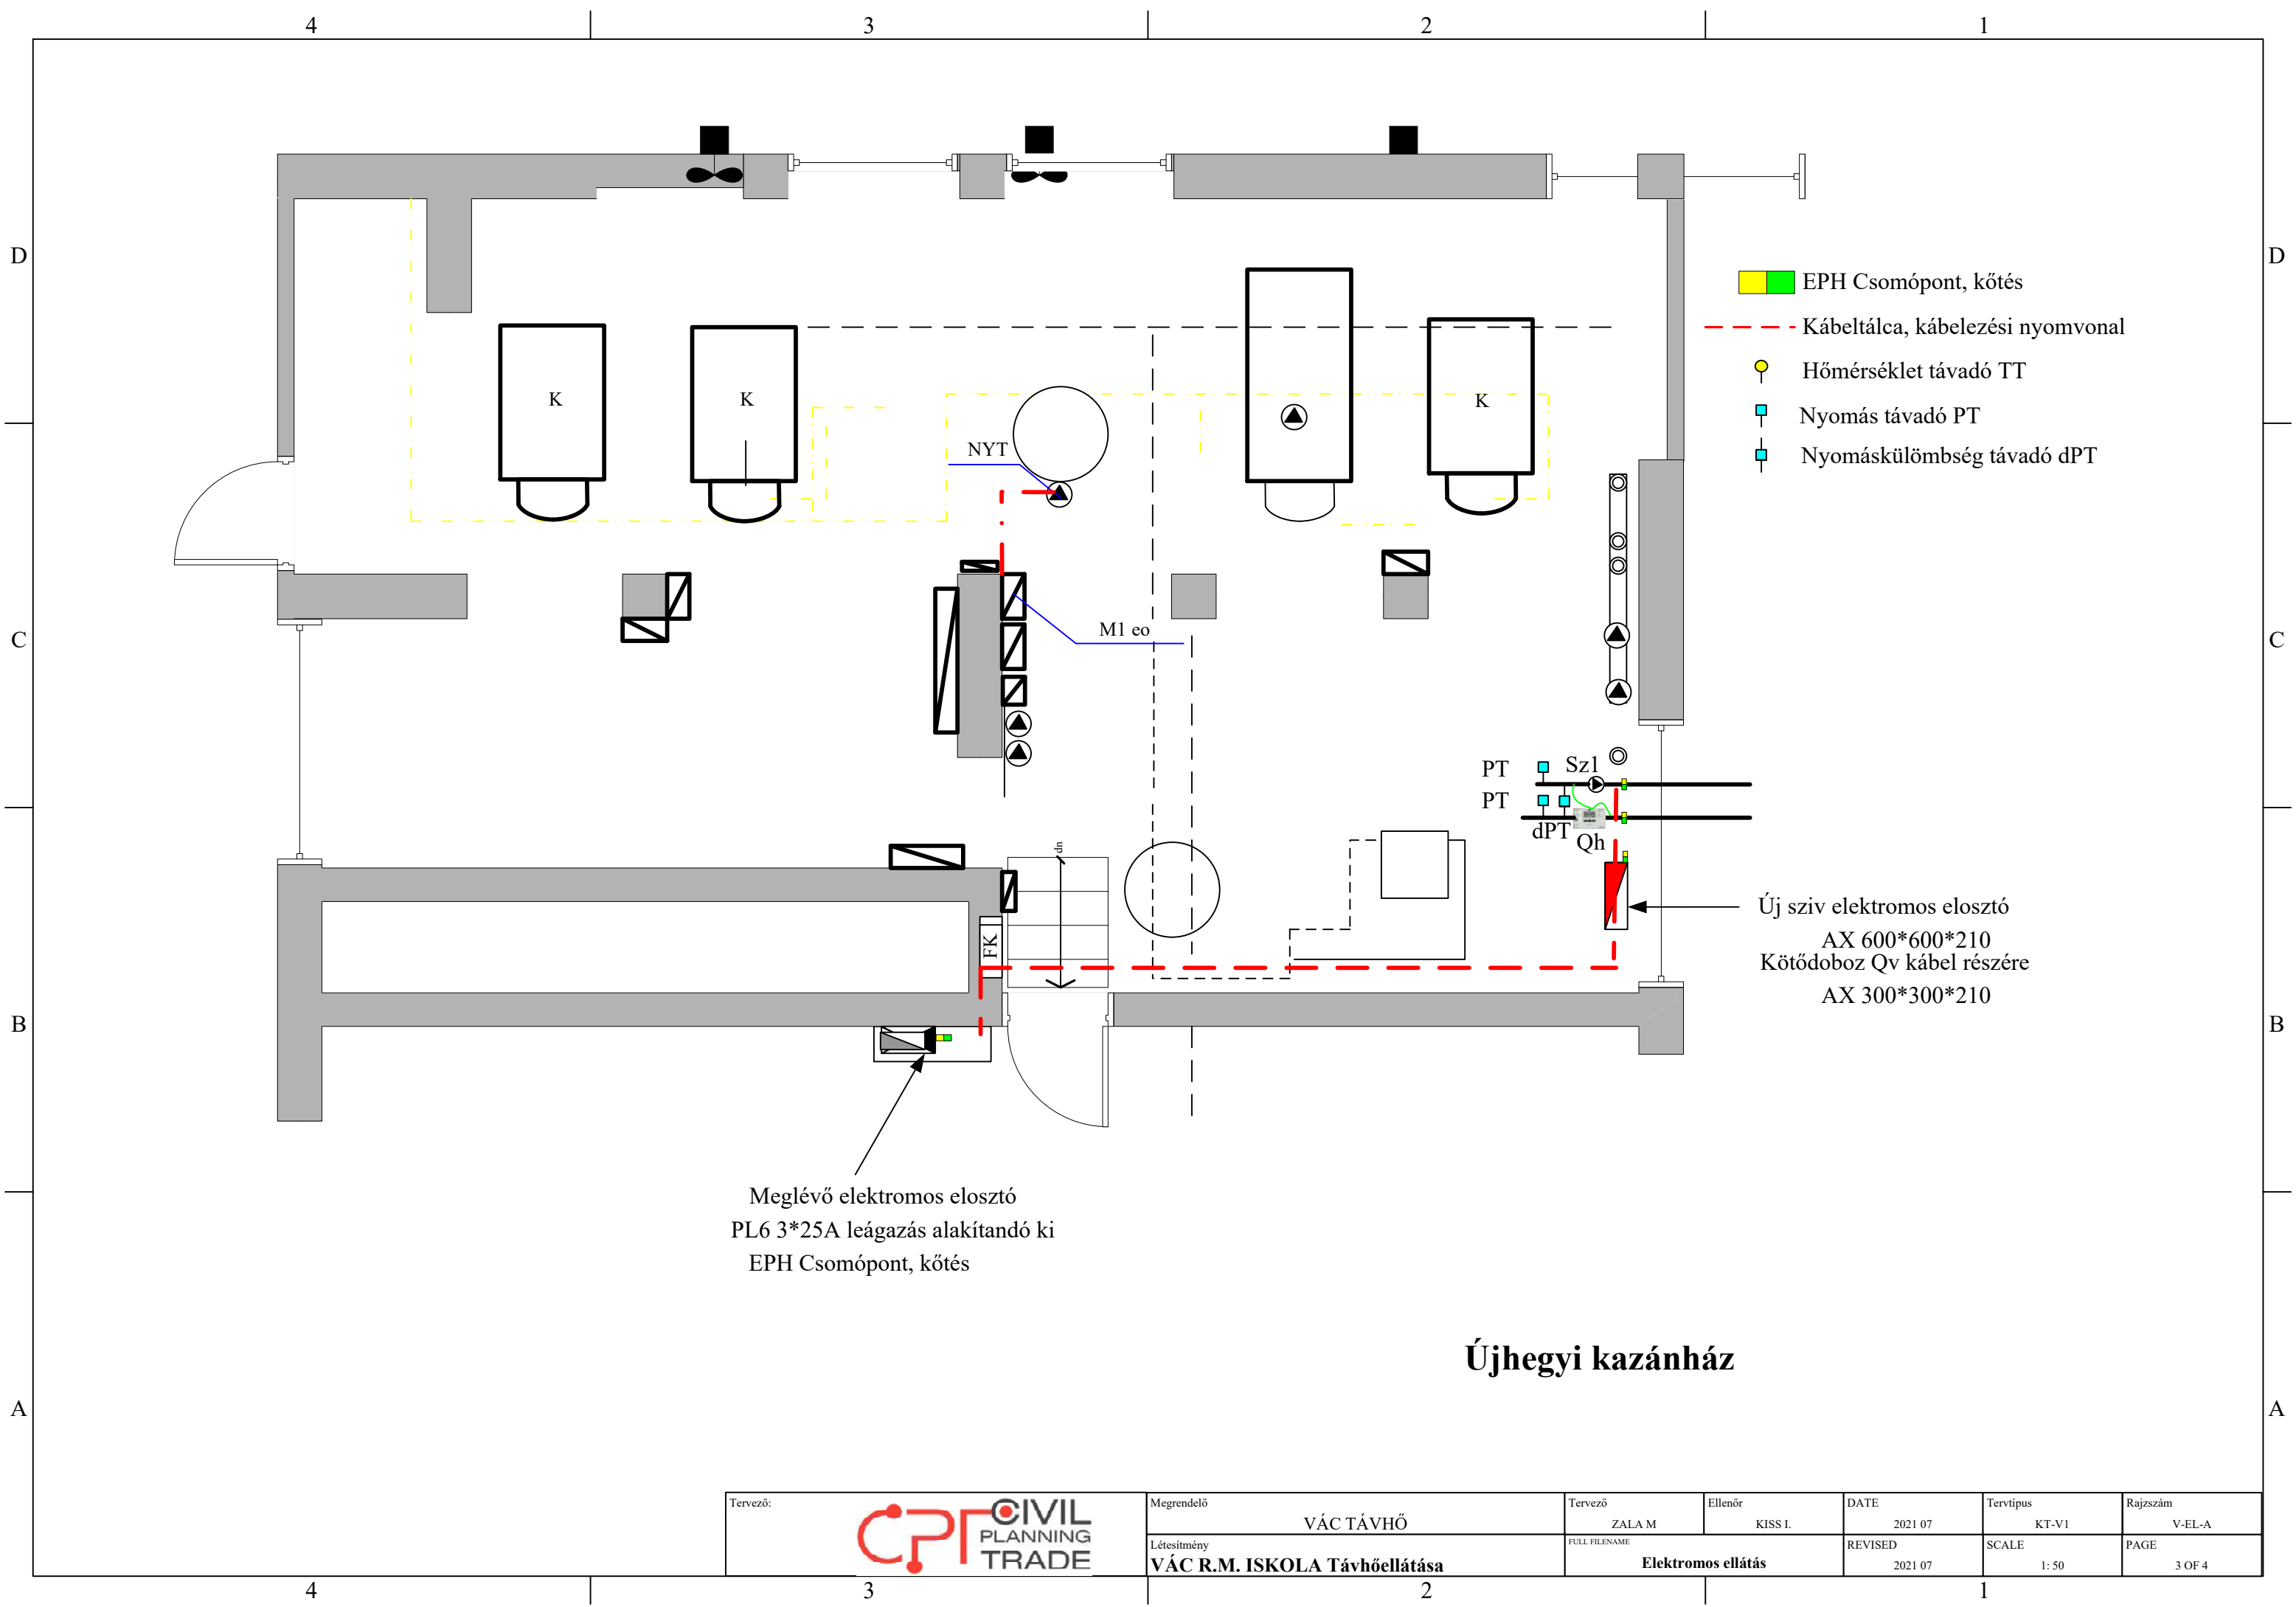

Tervező:		Megrendelő	VÁC TÁVHŐ		Tervező	ZALA M	Ellenőr	KISS I.	DATE	2021 07	Tervtípus	KT-V1	Rajzszám	V-EL-A
		Létesítmény	VÁC R.M. ISKOLA Távhőellátása		FULL FILENAME		Elektromos ellátás		REVISED	2021 07	SCALE	1: 50	PAGE	3 OF 4

